

INSCRIPTIONS 2006 : 67 laboratoires et 21pays

<i>Algérie</i>	1	<i>Hongrie</i>	1
<i>Allemagne</i>	5	<i>Israël</i>	1
<i>Autriche</i>	2	<i>Italie</i>	5
<i>Belgique</i>	2	<i>Pays Bas</i>	2
<i>Brésil</i>	3	<i>Pologne</i>	2
<i>Canada</i>	1	<i>Rép. Tchèque</i>	1
<i>Espagne</i>	2	<i>R.Sud Africaine</i>	1
<i>Etats Unis</i>	3	<i>Roumanie</i>	2
<i>France</i>	18	<i>Slovénie</i>	1
<i>Gde Bretagne</i>	11	<i>Suisse</i>	1
<i>Grèce</i>	1		

Nombre moyen d'exercices par labo : 4,3

Tritium 52

Tritium libre 52

Tritium organique. 24

Carbone 14 31

PF + PA 51

Strontium 40

Emetteurs γ 50

Uranium 43

Actinides Urines 39

Actinides selles 43

Plutonium 38

TransPu 36

Uranium 33

Thorium 26


Urine Surprise 32

LABORATOIRES PARTICIPANTS


PAYS	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Afrique du Sud	1	1				1
Algérie						1
Allemagne	5	6	6	6	6	5
Argentine					1	
Autriche	2	2	1	2	2	2
Belgique	2	1	1	1	2	2
Bésil	2	2	3	3	3	3
Canada					1	1
Espagne	3	2	3	2	3	2
Etats Unis	3	3	3	3	3	3
Finlande		1		1		
France	16	15	16	15	16	18
Ghana					1	
Grande Bretagne	15	12	10	11	12	11
Grèce		1	1	1	1	1
Hongrie	1	1	1	1	1	1
Indonésie	1					
Israël	1	1	1	1	1	1
Italie	3	3	4	5	5	5
Japon	1	1			1	
Libye			1			
Norvège			1		1	
Pays Bas	1	1	1	1	2	2
Pologne	1	1	1	1	2	2
Rép. du Congo			1			
Rép. Tchèque	1	1	1	1	1	1
Roumanie	1	2	2	2	2	2
Slovénie		2	2	2	1	2
Suisse	2	2	2	2	2	1
Syrie		1	1			
Tanzanie			1			
Vietnam	1					
TOTAL	64	61	66	60	71	67

EVOLUTION DE LA PARTICIPATION

en nombre de laboratoires et de pays

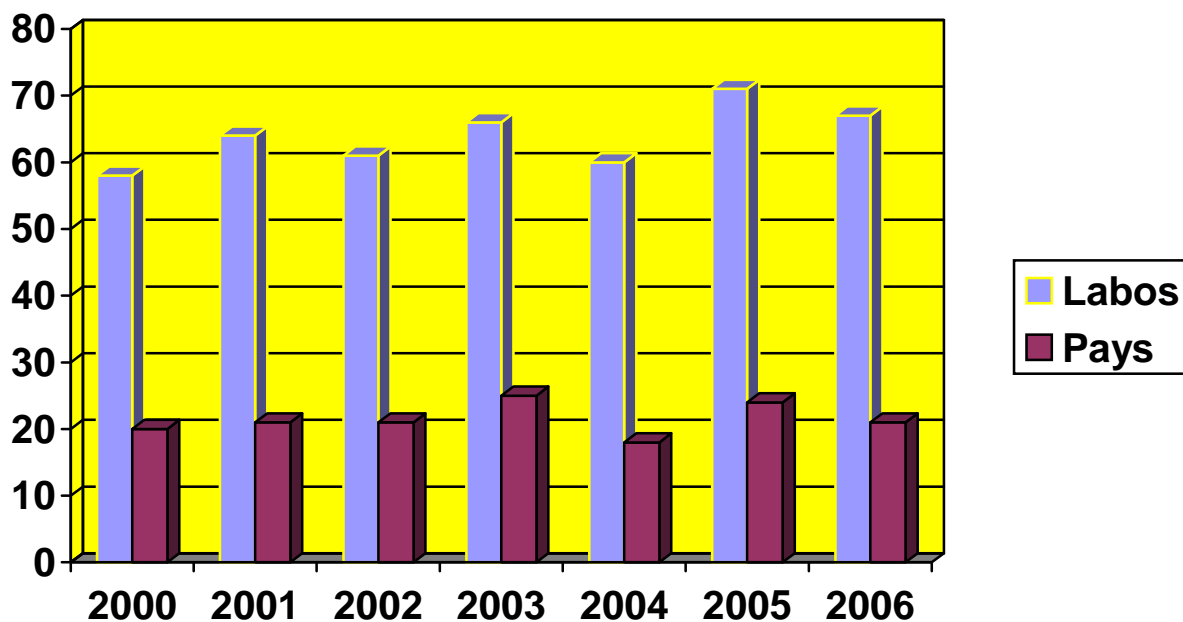

nombre moyen d'exercices souscrits par année

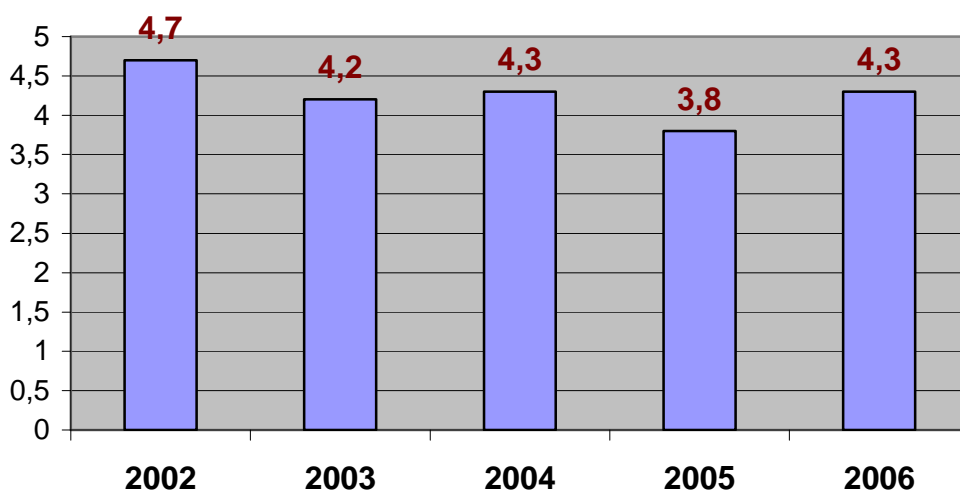

ADHERENTS PROCORAD

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<i>FRANÇAIS</i>	33	36	32	32	31	38	34	39	44
<i>ETRANGERS</i>	82	81	83	90	89	94	84	100	88
TOTAL	115	117	115	122	120	132	118	139	132

RECUEIL DE TECHNIQUES

TABLEAU DE SYNTHÈSE

ANNEE 2006

ANALYSES	BIAIS MOYEN PAR RAPPORTA LA VALEUR DE REFERENCE	BIAIS MAXIMUM PAR RAPPORTA LA VALEUR DE REFERENCE	LABOS TOP	NOMBRE DE TECHNIQUES RECUES
Tritium / urine	± 3,25 %	± 3,5 %	7	6
Thymidine tritiée	± 2,5 %	± 5,0 %	2	1
Carbone 14 / urine	± 2,5 %	± 2,5 %	9	7
Strontium / urine	± 5,0 %	± 5,0 %	5	3
Em. X + γ / urine	± 5,0 %	± 5,0 %	1	0
U. par masse / urine	± 5 %	± 5,0 %	3	3
U. par radioch. / urine	± 2,5 %	± 2,5 %	3	3
Plutonium / urine	± 2,5 %	± 5,0 %	4	4
Transplutoniens / urine	± 5,0 %	± 10,0 %	2	2
Sol. de Référence Pu	± 1,0 %	± 2,5 %	3	2
Plutonium / cendres MF	± 2,5 %	± 2,5 %	2	2
TransPu / cendres MF	± 2,5 %	± 2,5 %	2	2
Uranium / cendres MF	± 5,0 %	± 5,0 %	2	1
Thorium / cendres MF	± 10,0 %	± 10,0 %	0	
Total			45	36

80 % DE REPONSES